

Сводный отчет о производственной деятельности

25.01.2016-31.01.2016

Показатели производственной деятельности

№ п/п	Показатели	ВСВ	КолЕВ
1	Добыто питьевой воды, м ³	469 348	-
2	Общий объем реализации питьевой воды, м ³	449 564	-
3	Перекачено стоков, м ³	-	счетчик в ремонте
4	Отказы оборудования	нет	нет
5	Аварийные ситуации	нет	нет


Перечень работ, выполненных за отчетную неделю

№ п/п	Филиал	Мероприятия
1	ВСВ	<ol style="list-style-type: none">1. Обеспечение потребителей питьевой водой требуемого качества в полном объеме.2. Выполнение работ согласно утвержденных графиков ППР.3. Ведутся работы по очистке снега с территорий пл. "Барсково", "Покров" и НС.4. Контроль выполнения работ по оценке технического состояния скважин.5. Контроль выполнения работ по выполнению исполнительной съемки магистрального водовода6. Выполнены работы по опрессовке и профилактической дезинфекции участка водовода от пл. №31 до пл. №28.7. Ведутся работы по проведению косметического ремонта на НС №2.8. Выполнены работы по проверке работоспособности ЗРА в КП 67.9. Выполнены работы по вводу в эксплуатацию участка водовода и скважин от пл.№28 до пл.№31.10. Выполнен объезд, осмотр и проверка работоспособности ЗРА участка водовода от ВК 6.3 до ВК 6.13.11. Текущие работы по обслуживанию электрооборудования в РП НС-2.
2	КОЛЕВ	<ol style="list-style-type: none">1. Осмотр участка № 4 (от К-53 до К-45) с ревизией затворов в К-45" (2 шт.)2. Осмотр участка № 6 (от К-37 до К-19) с ревизией затворов в К-26 (2 шт.)3. .Профилактический ремонт кран-балки в машинном зале.4. Очистка снега возле ТП-168.5. Профилактический ремонт камеры КСО №1 в ТП-168

ВСВ. Осмотр и проверка работоспособности ЗРА участка водовода от ВК 6.3 до ВК 6.13



Колев. . Профилактический ремонт кран-балки в машинном зале.

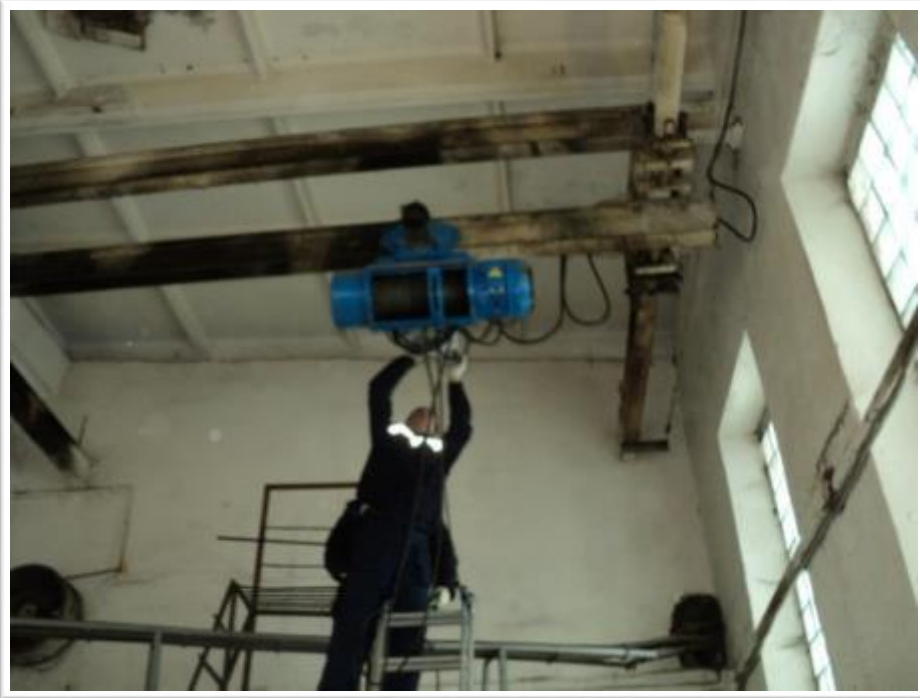

Колев. Профилактический ремонт камеры КСО №1 в ТП-168

